

商品を開封する前に必ずお読みください
資料等は分析結果がお手元に届くまでなくさないでください
写真入りの取扱説明書を弊社HPにてダウンロードして
いただけますのでご利用ください (<https://opis.biz/>)

取り扱い方法

測定バッジは35°C以下の常温で保存してください

- 測定バッジの袋を開封すると測定が始まります。開封時はファスナーの上を丁寧に切ってください。
 - 袋から測定バッジ本体を取り出して設置してください。表面から化学物質を吸着しますので、表面の膜をふさがないように設置してください。裏面には品質保証期限を記載したシールが貼ってあります。
（注）測定時間は、8時間以上40時間以内でなければ分析・報告ができませんので厳守してください。
 - （注）バッジを解体すると、分析・報告ができなくなりますのでご注意ください。
 - 測定バッジの入っていた袋に測定日時を記入してください。
「分析結果報告書」は測定バッジ1個につき1枚必要です。
バッジ専用の「分析結果報告書」を必要枚数コピーしてご使用ください。
 - 測定終了後は、すぐに測定バッジ本体を袋に戻し、
ファスナーをしっかりと閉め、「分析結果報告書」
を添えて、速やかに分析機関へ送付してください。
その際の送料はご負担ください。普通郵便の場合、
厚みが1cmを超える為、定型外郵便物となります。
（注）変質防止の為、測定終了後は分析機関に即日
お送りください。
 - 品質保証期限を過ぎてから測定したバッジの分析・報告はできませんので、測定前にご確認ください。
期限が過ぎたバッジを処分される場合は産業廃棄物扱いになりますので、「オーピス」または
「分析機関（株式会社MCエバテック）」までお送りください。
- 取り扱い方法でご不明の点は(株)オーピス(TEL:03-5414-1221)にお問い合わせください。

送付先(分析機関)

〒305-0856
茨城県つくば市観音台1-25-14
株式会社 MCエバテック内
一般財団法人 ベターリビング分室
TEL 029-886-7456

測定方法

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課通達「官庁営繕部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」平成24年4月5日 国営整第4号(次ページ)により行ってください。

- 測定対象室の全ての窓と扉（造り付け家具や押し入れ等の扉も含む）を開放し、30分間換気します。
24時間自動換気装置（台所やトイレ等の換気扇は除く）は換気から測定終了まで稼働させておきます。
- その後、（造り付け家具や押し入れ等の扉は開けたまま）全ての窓と扉を5時間閉鎖します。
- 測定対象室の面積に応じて、次のような場所で測定してください。

可能なら、壁から1m以上離れた場所としてください。


図A 室の床面積が50m²以下の場合は室の中央で測定

図B 室の床面積が50m²を超え200m²以下の場合は
室を2等分してそれぞれの中央で測定


図C 室の床面積が200m²を超え500m²以下の場合は
室を3等分してそれぞれの中央で測定

図D 室の床面積が500m²を超える場合は
室を4等分してそれぞれの中央で測定


▼図A




▼図B



▼図C



▼図D



- 測定バッジは、床から1.2~1.5mの高さ（息をする高さ）に設置してください。

- 測定バッジは、テーブルなどの上に置くか、上から吊るしてご使用ください。

- ① 木製のテーブルなどの上に置く場合は、その上に直接測定バッジを置かず、底の浅い陶磁器やガラス製の皿の上に測定バッジを置いてから、テーブルなどの上に置くようにしてください。
- ② 天井からひもなどで吊るす場合は、測定中に床に落ちることがないように、また、照明設備にあまり近づけないようにしてください。
6. 2. の状態のままの室内で測定バッジの袋を開封し、24時間測定します。工程等の都合で 24 時間の測定が難しい場合は、8 時間測定してください。24 時間測定する場合の時間帯は任意ですが、8 時間の場合は 14:00~15:00 が測定時間の中央になるように 10:30~18:30 の時間帯で測定します。
- 測定回数は 1 回で、複数回の測定は不要です。

営繕部整備課通達「国営整第 4 号」抜粋

4) 測定方法

①30 分間換気

測定対象室のすべての窓及び扉（造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む。）を開放し、30 分間換気する。

②5 時間閉鎖

①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を 5 時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。

③測定


測定は次のイからハによる。

イ ②の状態のままで測定する。

ロ 測定時間は、原則として 24 時間とする。ただし工程等の都合により、24 時間測定が行えない場合は、8 時間測定とする。

なお、8 時間測定の場合は、午後 2 時～3 時が測定時間帯の中央となるよう、10 時 30 分～18 時 30 分までの時間帯で測定する。

ハ 測定回数は 1 回とし、複数回の測定は不要とする。

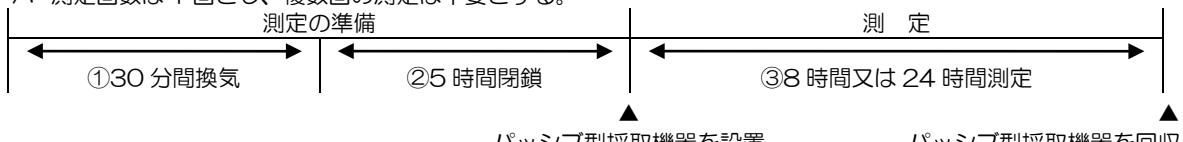

注：①②③において、換気設備又は空気調和設備は稼働させたまます。ただし、局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたまます。

④分析

測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。

分析結果報告

…… 測定後は分析機関に直接お送りください

分析の種類	受付締切時刻	報告書発送予定日	速報の有無
特急分析 【別途 3,300 円(税込)/個】	15 時	受領日を含め <u>2～3営業日</u> <u>以内</u> に発送（土日祝は除く）	報告書発送日の午後に FAX にて速報
通常分析 【商品価格に含む】	16 時	受領日を含め <u>5営業日</u> で 発送（土日祝は除く）	なし

※ 特急分析は同梱の「特急分析依頼用紙」に必要事項をご記入の上、事前に FAX にてお申込みください。

※ 受付締切時刻以降は、翌営業日の受付となります。（土日祝は休業日です）

※ 報告書は「信書」にあたるため、郵送いたします。

●分析機関 (株)MCエバテック TEL : 029-886-7456 FAX : 029-836-3036

指針値

…… 室温が 25°C のとき

厚生労働省が発表した化学物質と指針値は右表になります。

※1 ppm とは、空気 1 m³あたり物質 1 cm³の濃度のことです。

$$1\text{ppm} = \frac{\text{化学物質 } 1\text{cm}^3}{\text{室内の空気 } 1\text{m}^3} = 0.0001\%$$

ホルムアルデヒド	0.08 ppm
トルエン	0.07 ppm
キシレン	0.05 ppm
エチルベンゼン	0.88 ppm
スチレン	0.05 ppm
パラジクロロベンゼン	0.04 ppm

測定バッジの製造・出荷・分析時の取り扱いは、それぞれ十分注意のうえ行われておりますが、万一、製造上の原因による製品不良や納品するまでの運搬上のトラブルによる製品不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取り替えいたします。また、万一、分析時の不測の事態により分析が不可能となりました場合には、改めて分析を行いますので同数の新しい製品をお送りさせていただきます。これら以外の責はご容赦ください。